


Kocioł Parowy BHP/T 12,0 BAR

Low NOx zgodnie z D.L. 183/17

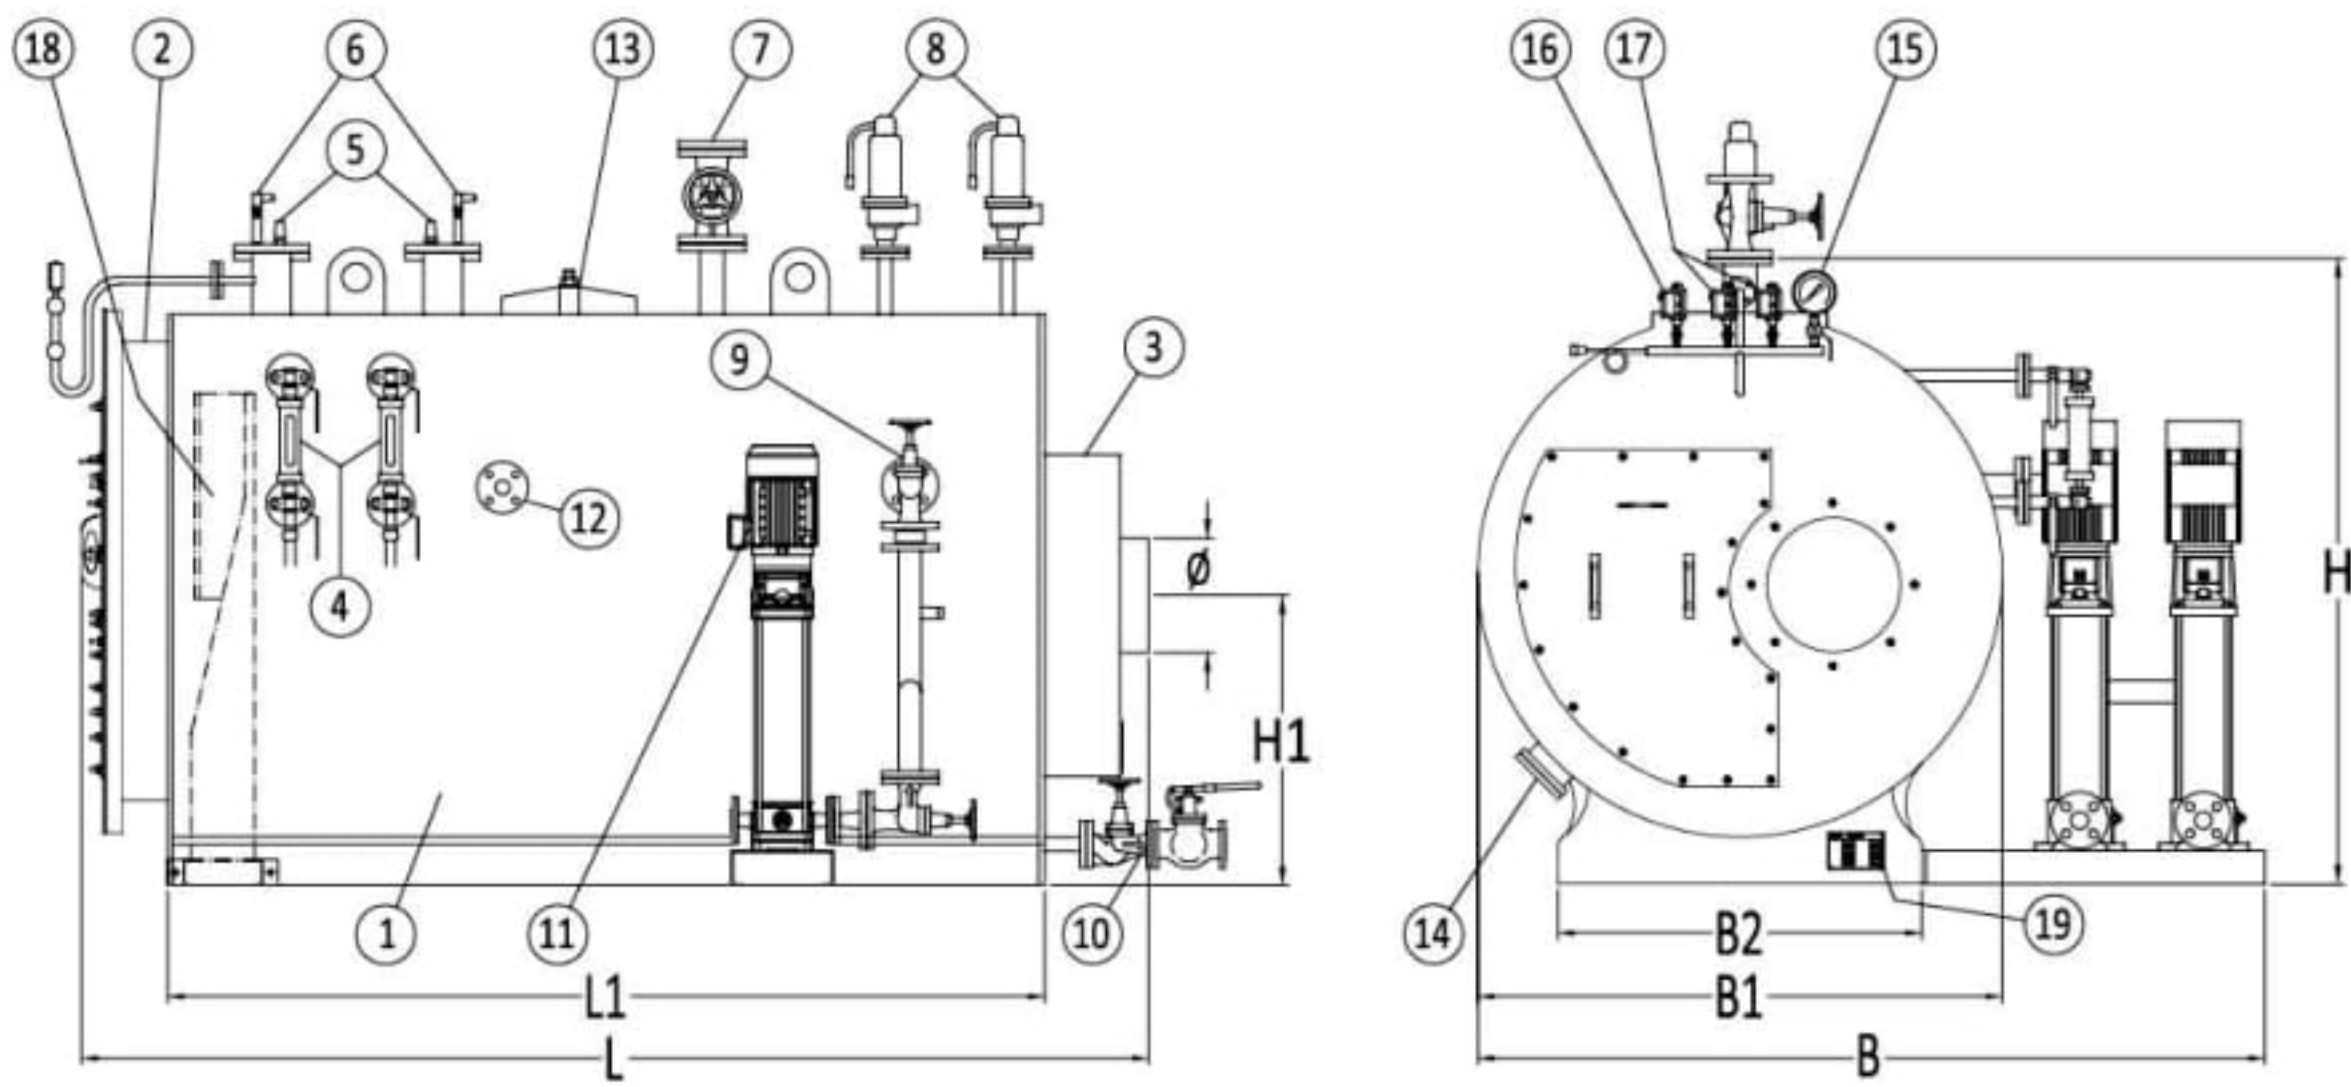

- 1 - Korpus kotła

2 - Drzwi kortła

3 - Komora spalin

4 - Wskaźnik poziomu

5 - Sondy do regulacji poziomu

6 - Sonda bezpieczeństwa

7 - Zawór wylotu pary

8 - Zawór bezpieczeństwa

9 - Grupa zasilająca

10 - Grupa spustowa

11 - Pompa ładująca

12 - Przyłącze do systemu kontroli zasolenia wody w kotle

13 - Otwór rewizyjny górny
- 14 - Otwór rewizyjny dolny

15 - Manometr z kurkiem kontrolnym

16 - Presostat bezpieczeństwa

17 - Presostat pracy

18 - Panel sterujący

19 - Tabliczka znamionowa

MODEL	BHP-T	700	1000	2000	3000	4000		
Max moc wyjściowa	kW	489	697	1396	2035	2769		
Moc paleniska	kW	543	775	1551	2261	3077		
Produkcja pary	kg/h (l)	700	1000	2000	3000	4000		
Sprawność	%	90,0	89,9	90,0	90,0	89,9		
Opory komory spalania	mbar	1	2	5	10,5	11		
Pojemność całkowita wody	dm³	3130	3475	4600	5450	6720		
Pojemność wody przy poziomie	dm³	2315	2550	3515	4050	4950		
Wymiary	B	mm	2300	2300	2500	2500	2700	
	B1	mm	1800	1800	2000	2000	2200	
	B2	mm	1250	1250	1350	1350	1500	
	L	mm	2800	3050	3300	4000	4500	
	L1	mm	2350	2600	2850	3550	4000	
	H	mm	2110	2110	2330	2330	2530	
	H1	mm	1200	1200	1300	1750	1900	
Przyłącza	Komin	∅	mm	250	250	350	400	450
	Para	V	DN	40	50	80	80	100
	Spust	S	DN	25	25	40	40	40
Masa własna	kg	3500	4000	5700	7500	9600		

(I) Woda zasilająca 70 st.C - ciśnienie 12 bar

I.VAR. INDUSTRY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za konieczne w celu poprawy produkcji.